

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, город Красноярск, проспект Мира, 68, телефон (391)211-45-91, [ond@mchskrsk.ru](mailto:ond@mchskrsk.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Рыбинскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

663960, г. Заозерный, улица Фабричная, дом 8<sup>И</sup>, тел. 2-03-12, [ondrib@mchskrsk.ru](mailto:ondrib@mchskrsk.ru)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписания № 3/1/1-4**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению**

**«Новосолянская средняя общеобразовательная школа № 1»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Рыбинского района по пожарному надзору Дрокиной М.Б. от «04» февраля 2021 года № 3, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14.00 часов до 15.00 часов 10 февраля 2021 года, с 13.00 часов до 14.00 часов 17 февраля 2021 года, с 15.00 часов до 16.00 часов 03 марта 2021 года, главным государственным инспектором Рыбинского района по пожарному надзору Дрокиной Мариной Борисовной, государственным инспектором Рыбинского района по пожарному надзору Кибус Романом Владимировичем, начальником сектора ИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю Радишевским Алексеем Владимировичем, старшим инженером ИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю Непомнящим Федором Анатольевичем, проведена плановая выездная проверка здания, помещений и прилегающей территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новосолянская средняя общеобразовательная школа № 1», расположенных по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, д. Ивановка, улица Советская 37

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

**совместно с и.о. директора МБОУ «Новосолянская средняя общеобразовательная школа № 1» Клюкина Любовь Николаевна**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	С восточной стороны здания перед центральной наружной дверью эвакуационного выхода горизонтальная входная площадка имеет ширину менее 1,5 ширины полотна наружной двери, (фактически ширина входной площадки составляет 100 см, при ширине наружной двери 90 см)	<p>В соответствии с частью 1 статьи 6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленными техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным Законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным Законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным Законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с частью 1 статьи 89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей.</p> <p>В соответствии с пунктом 4.2.21 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» утвержденных приказом от 19.03.2020 № 194 МЧС России:</p> <p>- перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.</p> <p>Что не противоречит требованиям пункта 1.93* СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» (утвержденным постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1989 г № 78) Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть</p>	10.08.2021

		горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	
2	С западной стороны перед наружной дверью эвакуационного выхода при высоте лестниц 60 см отсутствуют ограждения с перилами.	<p>В соответствии с частью 1 статьи 6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленными техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным Законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным Законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным Законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с пунктом 1.1 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Настоящие нормы и правила устанавливают общие требования противопожарной защиты помещений, зданий и других строительных сооружений (далее-зданий) на всех этапах их создания и эксплуатации, а также пожарно-техническую классификацию зданий, их элементов и частей, помещений, строительных конструкций и материалов.</p> <p>В соответствии с пунктом 6.28* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами.</p>	10.08.2021
3	В коридоре в западной части здания в полу на путях эвакуации, допускается порог (трубопровод теплоносителя), (п. 1.6	В соответствии с пунктом 27 а) Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479:	10.08.2021

	проверочного листа)	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением в дверных проемах).	
4	Отсутствуют устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматические устройства отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре	В соответствии с пунктом 42 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479: В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Протокол инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты № 041-3-2-2021 от 19.02.2021	10.08.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организации, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанием нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечением пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на предпринимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор  
Рыбинского района по пожарному надзору  
Дрокина М.Б.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

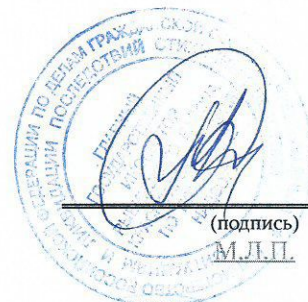

(подпись)  
М.Б.Д.

Государственный инспектор  
Рыбинского района по пожарному надзору  
Кибус Р.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)  
М.Б.Д.

Предписание для исполнения получил(а):  
И.о. МБОУ «Новосолянская средняя  
общеобразовательная школа № 1»  
Клюкина Л.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

М.Б.Д. - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

03.03.2021г.

**Номера «телефонов доверия»:**

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)227-09-19 (круглосуточно)  
ОНД и ПР по Рыбинскому району 8(39165)2-03-12